

Gehäuse mit Klemmenträger zu Eingebaustein
Boîtier avec support de bornes pour sous-ensemble d'entrée
Housing with terminal plate for input module

CBG320A

Montageanleitung
Instructions de montage
Installation instructions

Montage

- Gehäuse CBG320A an Wand oder Decke montieren
- Um IP-Schutz und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten, für Kabeleinführungen Kabelverschraubungen montieren
- Kabel dicht einführen
- Klemmenträger montieren und Kabel anschließen
- Linienabschluss am Ende der Kollektivlinie montieren
- Installationskontrolle

Montage

- Monter le boîtier CBG320A sur une paroi ou sur le plafond
- Pour garantir le mode de protection IP et la compatibilité d'environnement, monter des raccords filetés dans les entrées de câbles
- Introduire le câble de façon étanche
- Monter le support de bornes et raccorder le câble
- Monter l'élément de fin de ligne au bout de la ligne collective
- Contrôle de l'installation

Montage

- Mount the housing CBG320A on the wall or on the ceiling
- For guarantee protection category IP and compatibility of environment, mount screwed cable glands into the cable entries
- Insert the cable (tight fit)
- Mount the terminal plate and connect the cable
- Mount the line termination in the contact
- Wiring check

Abmessungen **Dimensions** **Dimensions**

Anschluss
Raccordement
Connection


Pro Klemme darf max. 1 Leiter 0,2-2,5mm² angeschlossen werden
1 conducteur de 0,2-2,5mm² au max. peut être raccordé sur une
Max. one conductor of 0.2-2.5mm² in each terminal

Zum Einschleiben des Leiters, Federklemme mit Schraubenzieher Nr. 0 (Klingenbreite max. 3,5mm) entlasten
Pour insérer le conducteur, dégager la borne à ressort avec un tournevis no. 0 (largeur de la tige 3,5mm au max.)
In order to insert the wire, open spring terminal with a screwdriver no. 0 (blade width max. 3.5mm)

1) Anschluss nur für Erdschlussüberwachung
2) EOL zentralenspezifisch bei Kollektivlinie im letzten CB einsetzen
3) Dem CBS320A beigelegt


1) Connexion seulement pour surveillance de la mise à la terre
2) Avec ligne collective, insérer l'EOL spécifique à l'équipement de contrôle et de signalisation dans le dernier CB
3) Annexé au CBS320A

1) Connection only for short-to-earth monitoring
2) With collective line insert the EOL depending on the control unit in the last CB
3) Enclosed with the CBS320A

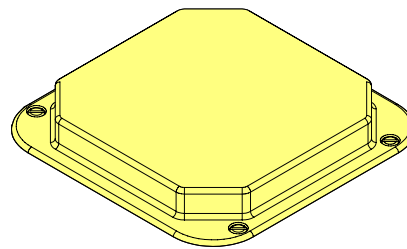


Klemmen für Melder-Bus
Bornes pour Bus de détection
Terminals for detector Bus

Klemmen für Fremdspeisung, und Kollektivlinie
Bornes pour tension externe et ligne collective
Terminals for external supply voltage and collective line

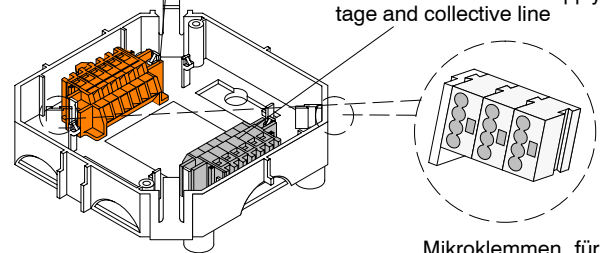

Klemmenträger
Support de bornes
Terminal plate

Mikroklemmen für T-Verzweigungen oder Kabelabschirmung, für Leiter 0,2-0,5mm²
Micro-bornes pour dérivation en T ou blindage de câble, pour conducteurs 0,2-0,5mm²
Micro terminals for T-tapping or cable shielding, for conductors of 0.2-0.5mm²

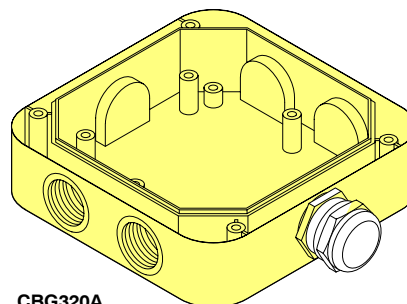

CBG320A